


Energie für Schleswig-Holstein GmbH (ESH)
Kirchhofallee 21-23
24103 Kiel

Anlage 2 zu den TAB-Wärme der ESH für das Versorgungsgebiet "Krützkrög" - Anforderungen an den Hausanschlussraum -

Die folgende skizzierte Draufsicht stellt den Platzbedarf sowie die Mindestabstände für die Hausübergabestation dar:

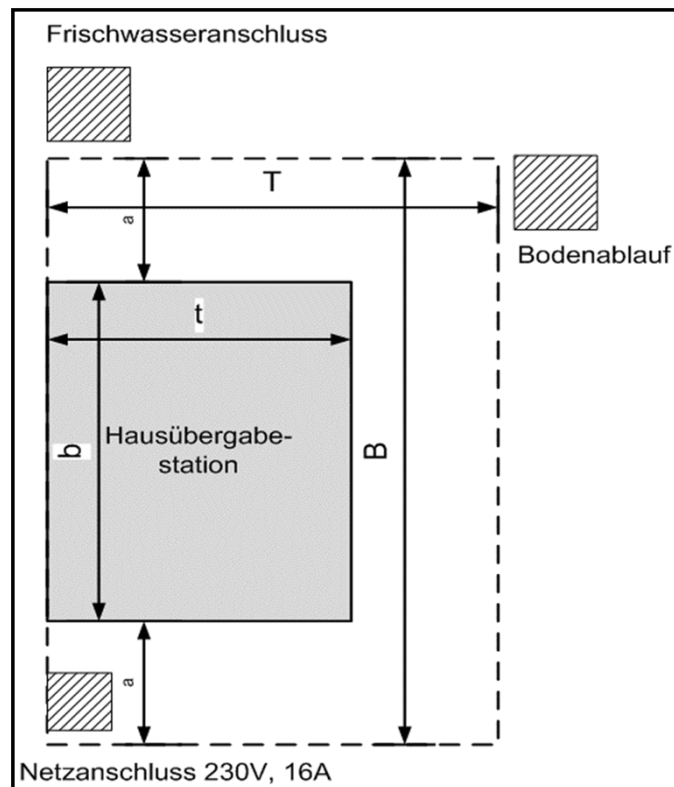

Platzbedarf für verschiedene Hausübergabestationen:

Hausübergabestation	bis 20kW	bis 55kW	bis 100kW	bis 200kW	>200kW
t (Tiefe Ha-Station) [mm]	300	350	350	400	auf Anfrage
b (Breite Ha-Station) [mm]	600	700	750	800	
T (Tiefe Freifläche) [mm]	1050	1100	1100	1150	
B (Breite Freifläche) [mm]	1600	1700	1750	1800	
a = (B-b)/2 [mm]	500	500	500	500	