
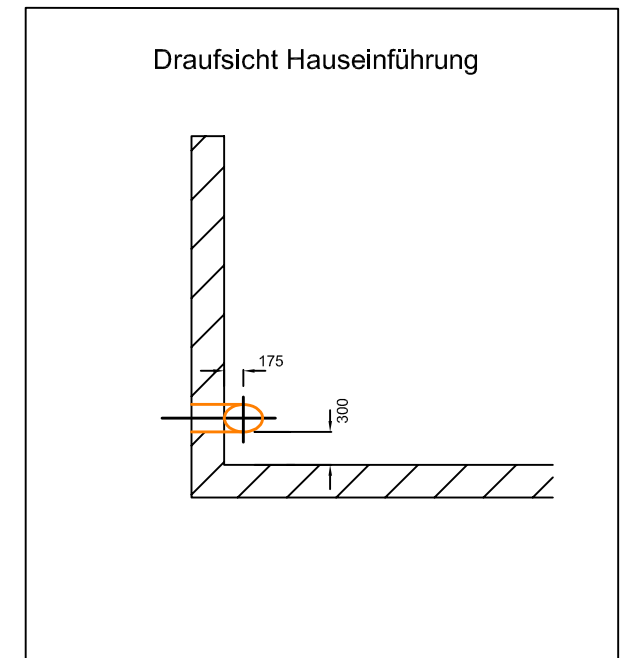
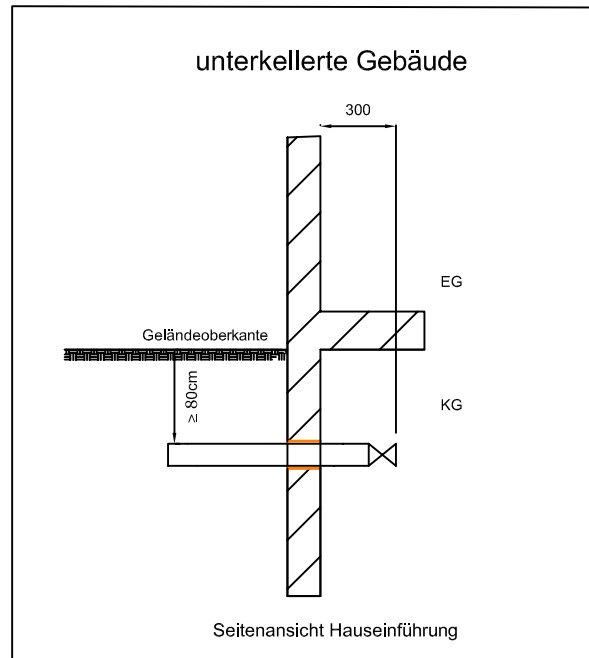



Anlage 2.1

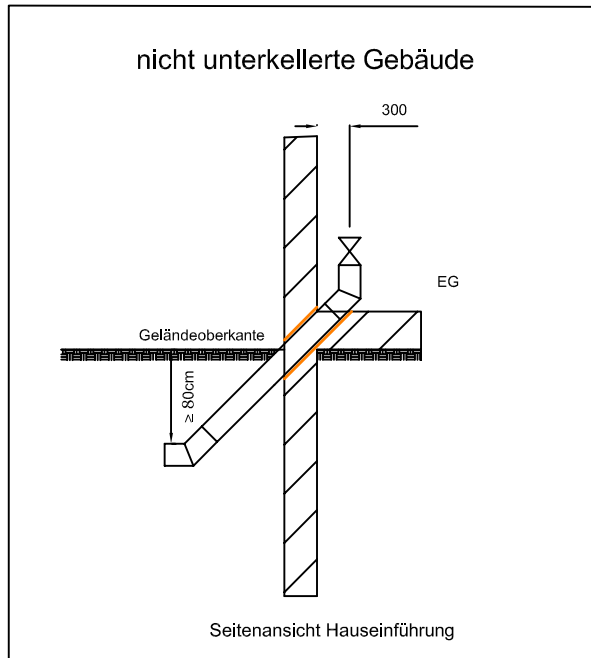

Bemerkungen Hauseinführung:

- Mindestabdeckung von 80cm zwischen Geländeoberkante und Rohrscheitel einzuhalten
- Kernbohrung in entsprechenden Winkel 45°
- anschliessender Verguss mit Beton
- Kernbohrung muss auf ganzer Länge innerhalb des Mauerwerkes verlaufen
- zum Schutz des unterdeckten Teils im Außenbereich ist eine 250er/300er Stahlhalbschale und Beton vorzusehen
- die Dimensionierung der Kernbohrungen und die zu verwendenden Rindraumdichtungen sind in der Anlage 1 dargestellt

	Datum	Name	Maßstab	Bauvorhaben: Neubaugebiet Krützkrog in Laboe - Anlage 2.1 Anforderungen über die Rohrleitungsführung in den Hausanschlussraum für unerhellerte und nicht unterkellerte Gebäude	 Energie für Schleswig-Holstein GmbH (ESH) Kirchhofallee 21-23 24103 Kiel	Zeichn.-Nr.
Bearb.	01.09.2018	OLP	X			001
Gepr.	01.09.2018	BEH	Format: DIN A4			